

Инструкция по монтажу 3599-005-10665545-2003-02 ИМ

**Муфты концевые наружной установки термоусаживаемые марки ПКНтп-1
ТУ 3599-005-10665545-2003**



Муфты предназначены для оконцевания силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ на открытом воздухе.

При выполнении монтажа соблюдайте следующие правила:

- При использовании газовой горелки отрегулируйте ее таким образом, чтобы получить мягкое пламя с языком желтого цвета;
- Перемещайте пламя горелки в направлениях, указанных на рисунках настоящей инструкции;
- Термоусаживаемые детали прогревайте равномерно со всех сторон по длине и окружности;
- Направляйте пламя горелки в направлении усадки для предварительного прогрева материала;
- Усаженные детали должны плотно прилегать к элементам кабеля и не иметь морщин и складок;
- При монтаже выполняйте требования, изложенные в «Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ»;
- Подключение кабеля производите после остывания муфты до температуры окружающей среды.

Проверьте соответствие монтируемого кабеля и используемой Вами муфты согласно таблице:

Типоразмер муфты	Количество жил кабеля	Сечение жил кабеля, мм ²
ПКНтп-1-4х25/50	4	25, 35, 50
ПКНтп-1-4х70/120	4	70, 95, 120
ПКНтп-1-4х150/240	4	150, 185, 240

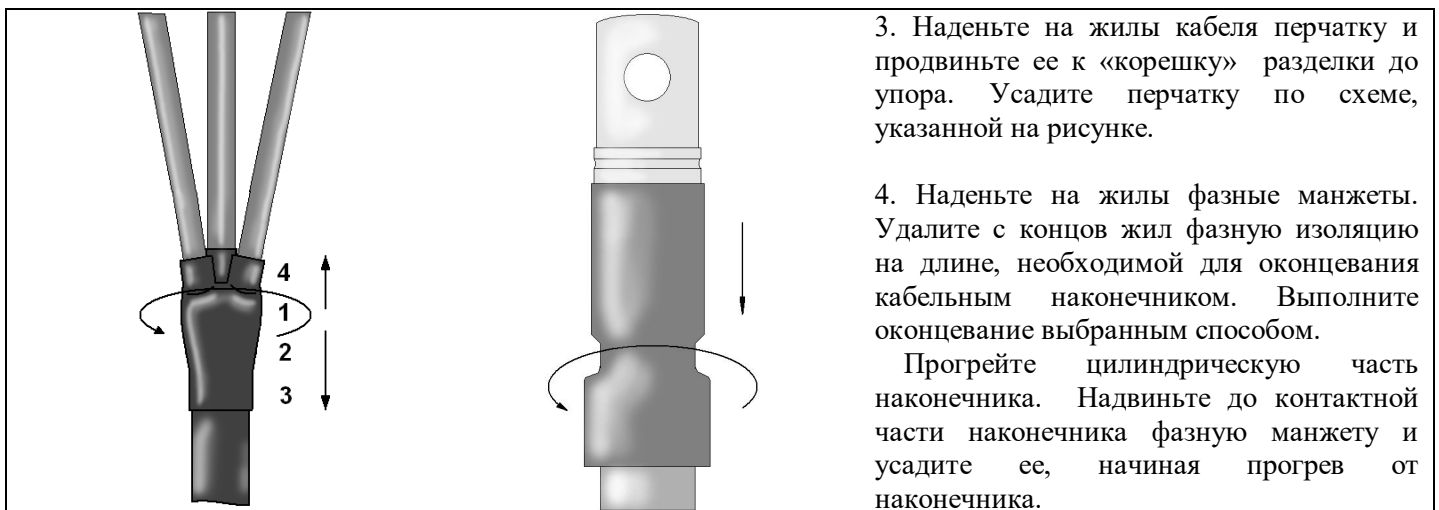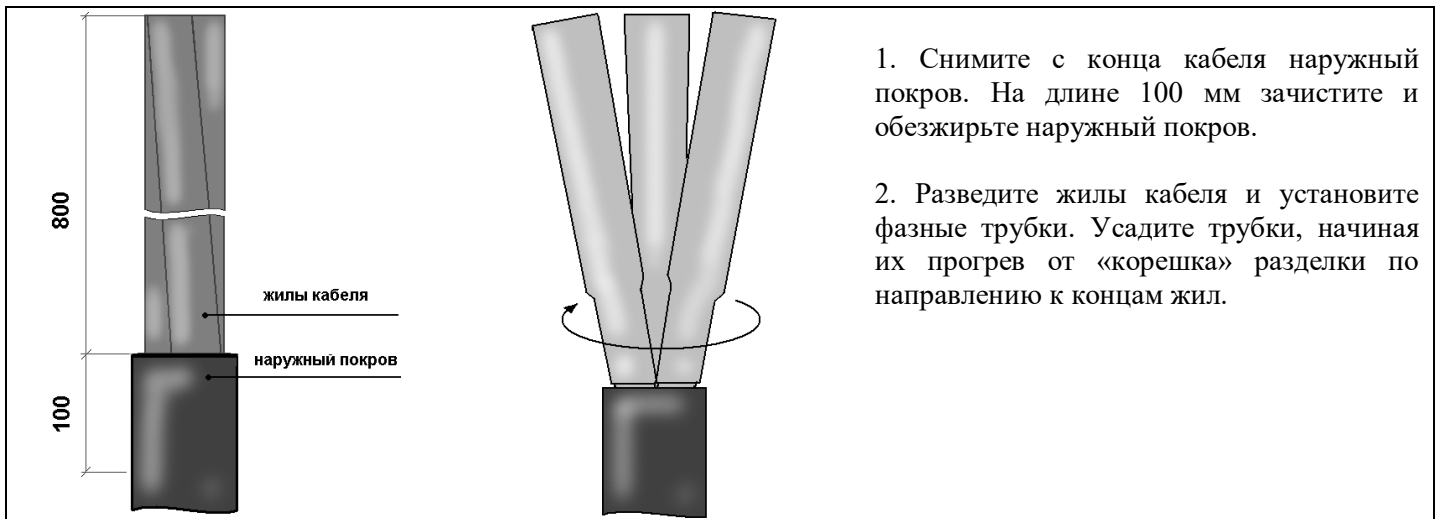

Монтаж муфты закончен.

Просим Вас убрать мусор согласно правилам охраны окружающей среды.